


VÅDRUMSBESTEMMELSER

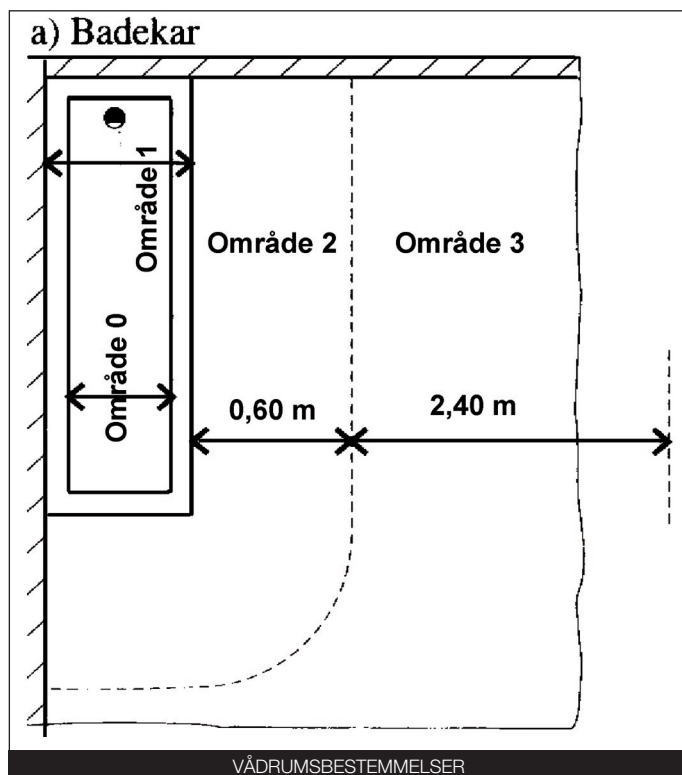

Her henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, "Elektriske Installationer", hvor tilledninger, tæthedsklasser, installationsmetoder m.m. i forskellige lokaliteter er beskrevet. Der er ofte spørgsmål til tæthedsklasser i baderum og i det fri, hvorfor uddrag af §701 og 802 angives her:

Områder med badekar eller bruser: se billede ovenfor

Område 0:

Er den indvendige del af badekar eller brusekar. Armaturer skal være IP67 og max 12V, samt være specielt beregnet for brug i badekar.

Område 1:

Er den yderst afgrænsede del af badekar eller brusekar. For brusere uden kar, er begrænsningen en afstand med en radius 0,6 m fra brusehovedet. Armaturer skal mindst være IP44 og fast tilsluttede.

Område 2:

Er begrænset af et lodret plan 0,6 m uden for område 1, samt af gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet. Materiellet skal være mindst IP24.

Område 3:

Er begrænset af et lodret plan 2,4 m uden for område 2, samt af gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet. Materiellet skal være mindst IP20.

Stikkontakter på armaturer må anvendes, hvis de er beskyttet ved separat strømkreds eller er beskyttet med HPFI afbryder på ikke over 30 mA